

# SPOLJNI SERZOR (QAC 34)



Siemens-ov QAC34 spoljni senzor je dodatni pribor za sve HT kotlove. Priključuje se na 7 i 8 priključak na M2 konektoru na glavnoj ploči kotla.

Način podešavanja nagiba krive grejanja zavisi od priključenih pribora na kotlu


- 1) Bez pribora: birate krivu grejanja na digitalnim displeju kotla
- 2) sa QAA 73 regulatorom birate krivu grejanja na regulatoru




KHG714072811

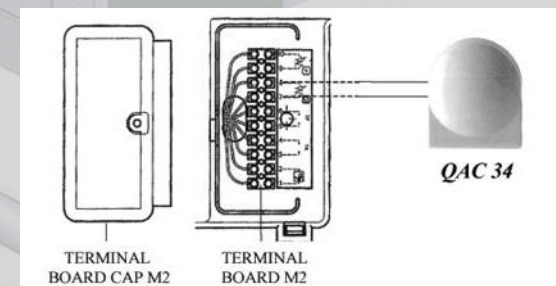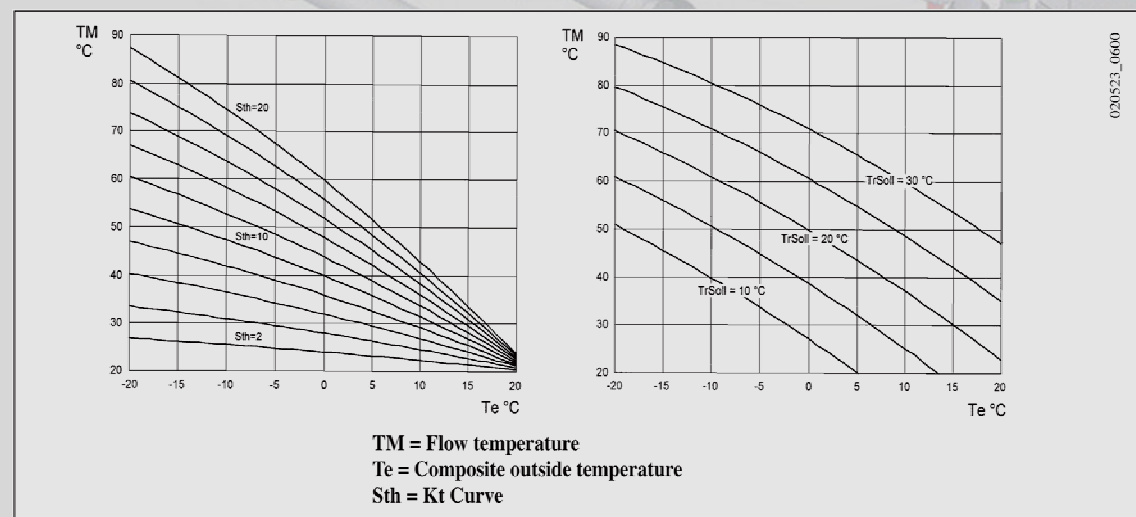

# Signali spoljnog senzora

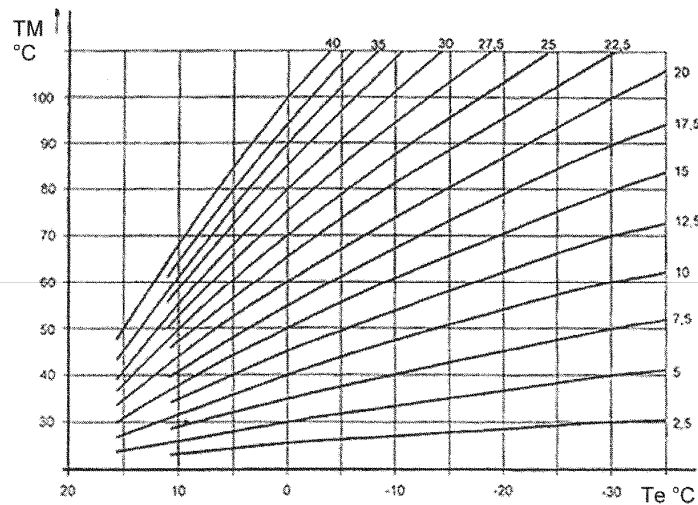

TM = Flow temperature  
Te = Composite outside temperature

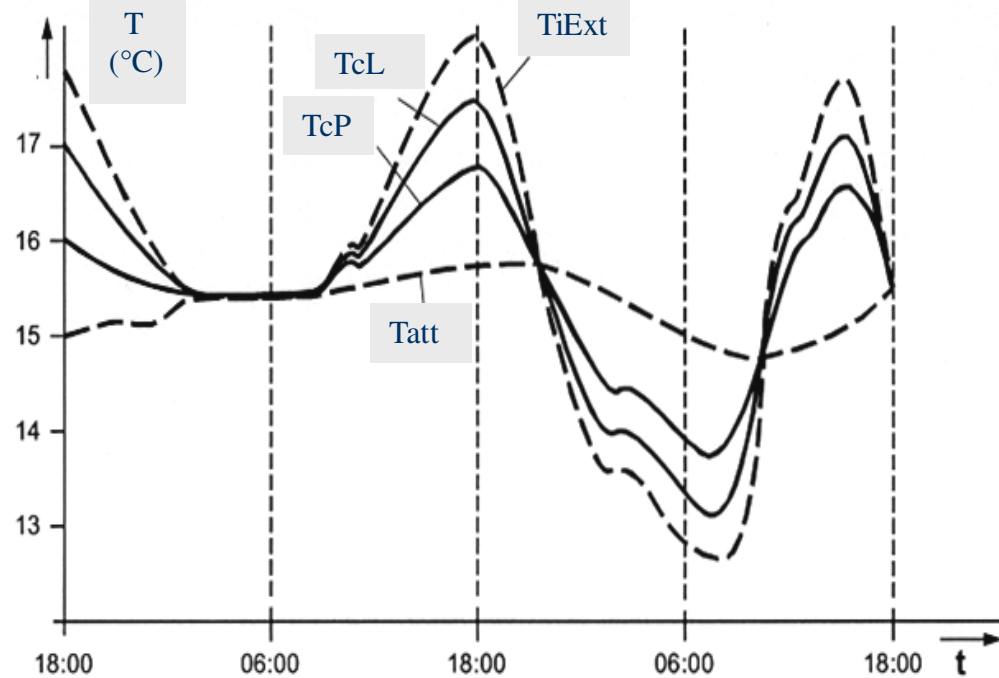

T (°C) : Temperatura  
TiExt : Spoljna temperatura  
Tatt : Kompozitna spoljna temperatura  
t : Vreme (h)  
TcL : Kompozitna temperatura kod lakših zgrada  
TcP : Kompozitna temperatura kod težih zgrada

SPOLJNI SENZOR  
QAC34

